


頂版開口図　S＝1／30




平　面　図　S＝1／30

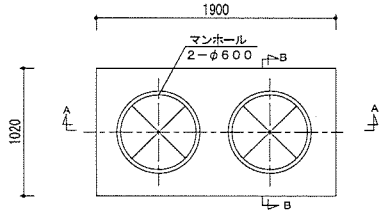


フローシート

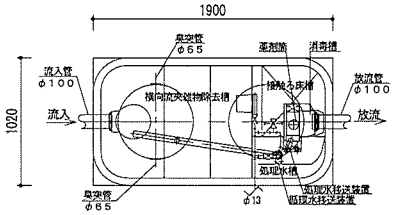


A−A断面図　S＝1／30

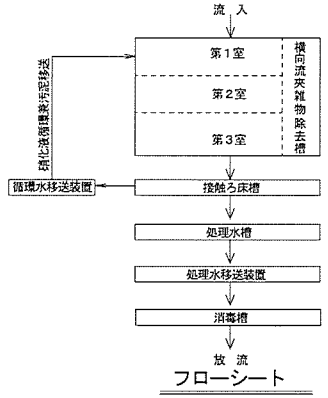


B−B断面図　S＝1／30

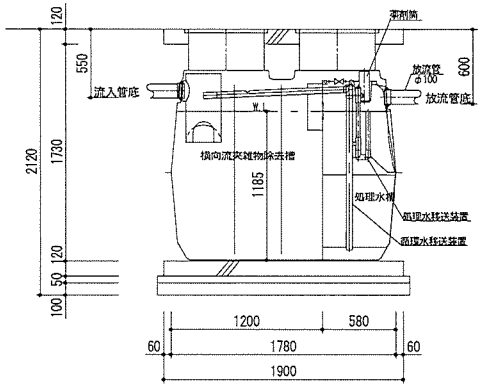


AP−50F

ブロワ　平断面図　S＝1／30
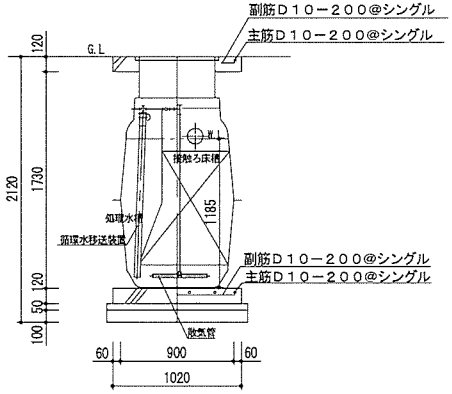
| ダイキアクシス浄化槽 | |
|---|---|
| 型式 | XH−5 |
| 認定番号 | 8−19−H−002 |
| 仕　様　表 | |
| 分類 | 合併処理 |
| 処理計画人員 | 5　人 |
| 処理計画汚水量 | 1．0　$m^3$／日 |
| 流入水質 | BOD　200mg／L |
| | T−N　45mg／L |
| 放流水質 | BOD　20mg／L　除去率90% |
| | T−N　20mg／L |
| 処理方式 | 横向流夾雑物除去接触ろ床循環方式 |
| 有　効　容　量 | ($m^3$) |
| 横向流夾雑物除去槽 | 1．074 |
| 接触ろ床槽 | 0．364 |
| 処理水槽 | 0．141 |
| 消毒槽 | 0．021 |
| 電気機器仕様 | |
| ブロワ | 100V−単相−28W　1台 |

注記

スラブ荷重は、T−2とする。

マンホールは、FRP製とする。

臭突工事は、処理槽工事外とする。

臭突横引き配管は、上り勾配施工とする。

流入・放流配管は、処理槽工事外とする。

処理槽流入部付近に給水栓を設けること。但し、処理槽工事外とする。

本図は、嵩上げ材H＝300mmを設置した図面となります。

| 来歴 | 設計 | 審査 | 審査 | 承認 | 日付 | 件名 | コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 古田 | 山田 | 一 | 星野 | 19．08．09 | XH−5　鹿児島仕様　支柱省略工事 | S190820035−0 |
| | 株式会社 ダイキアクシス | | | | 尺度 A2：1／30 | 図名 処理槽一般構造図　XH-5D(T-2) | 図番 IP010−1／1 |